COLGED
useful innovation

REVERSE OSMOSIS DEVICE

Garantiekarte

COLGED übernimmt bei Garantiefallmeldung die Kosten einer Reparatur nur bei vollständig ausgefüllter und bereits bei COLGED vorliegender Garantiekarte, gemäß unserer AGB.
Jede Wartung an der Umkehrosmoseanlage ist schriftlich zu dokumentieren und bei einer Garantiefallmeldung mit einzusenden.

Siehe Anlage 1: WARTUNGSHISTORIE

vollständig ausgefüllte Garantiekarte senden!

Aufstellungsort

Aufstellungsbetrieb (Stempel):

Seriennummer:

Inbetriebnahme Datum:

Laufzeit der Umkehrosmoseanlage in Stunden: **h**

Zulaufwasser

Gesamtwasserhärte am Zulauf: **°dH**
(für Lebensdauer und Kapillarohrbestimmung)

- Ab einer Gesamtwasserhärte von 15°dH wird eine Vorschaltung einer Enthärtungsanlage empfohlen.
- Bei einer Gesamtwasserhärte von mehr als 25°dH ist die Vorschaltung einer Enthärtungsanlage zwingend.

Leitwert am Zulauf: **µS**
(zur Beurteilung, ob eine Installation zulässig ist)

- Ab einem Leitwert am Zulauf über 1200 µS darf die Umkehrosmoseanlage nicht angeschlossen werden.

pH-Wert am Zulauf: **ph**
(zur Kapillarohrbestimmung)

Wassertemperatur am Zulauf **°C**
(zur Beurteilung, ob eine Installation zulässig ist)

- Ab einer Temperatur am Zulauf über 35°C darf die Umkehrosmoseanlage nicht angeschlossen werden.

Kapillarrohrbestimmung und Montage:

- Kreuzungspunkt pH / °dH in der Tabelle auswählen.

pH 8,5 - 9,5	Schwarz 110h	~~Weiß 105h~~		
pH 7,5 - 8,5	Blau 120h	Schwarz 110h	Weiß 105h	Blau 120h
pH 6,5 - 7,5	Blau 120h	Schwarz 110h	Schwarz 110h	Weiß 105h
	0 - 6 °dH	6 - 15 °dH	16 - 20 °dH	21 - 25 °dH

- Das gewählte Kapillarrohr installieren
- **Hinweis zum Wechsel des Kapillarrohrs:** Im Kapitel 3.2 der Bedienungsanleitung (Diese finden Sie hier zum Download)

Download **WS140** | Download **Hydro 7M** | Download **EasySlim**

REVERSE OSMOSIS DEVICE

Leitungsanschlüsse und Erstanschluss in dieser Reihenfolge durchführen.

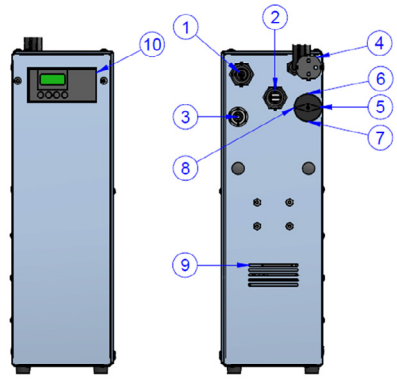

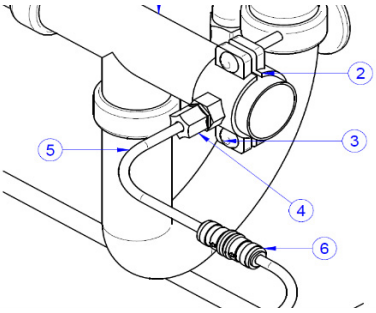

- Am DRAIN (Foto oben #3) den 6 mm Abwasserschlauch anschließen und mit dem mitgelieferten Anschluss-Kit (Foto unten) an das Abwasser anschließen. Das mitgelieferte Rückschagventil (Foto unten #6) muss zwingend in Durchflussrichtung eingebaut werden, d.H. mit Pfeil in Richtung des Abflusses.
- Den BYPASS (Foto oben #4) in die Position OPEN stellen (die Metallzunge zeigt bei OPEN nach oben).
- Am IN (Foto oben #1) die Wasserzuleitung anschließen. DN 1/4 “
- Einen DN 1/4 “ - Wasserschlauch am OUT (Foto oben #2) anschließen und das produzierte Wasser verwerfen.
  - Für Trinkwasseranwendungen 30 Minuten.
  - Für die Anwendung mit Spülmaschinen 10 Minuten.
- Den Zulaufschlauch der Spülmaschine an den OUT der Umkehrosmoseanlage anschließen

Leitwert am OUT-Anschluss:

_____ **µS**

- für Gläser sollte der Leitwert bei max. 90 µS liegen

Filterwechsel

Vorfilterwechsel

- Nach 6 Monaten oder 140 Betriebsstunden

Osmose Membranenwechsel

- Nach 5 - 12 Monaten bei einer Wasserhärte ab 20° dH
- Nach 12 - 24 Monaten bei einer Wasserhärte 10 - 20° dH
- Nach 2 - 4 Jahren bei Anschluss an eine vorgeschaltete Wasserenthärtungsanlage bis 3°dH

Erforderliche Fotodokumentation

Zum Upload auf Seite 3

Hiermit bestätige ich, dass die Inbetriebnahme zur S/N: _____ korrekt durchgeführt wurde!

Kunde

Vorname & Nachname:

_____

Datum & Unterschrift:

_____ _____

Fachbetrieb

Vorname & Nachname:

_____

Datum & Unterschrift:

_____ _____

Erforderliche Fotodokumentation

In die hier vorgegebenen Schaltflächen

einfügen

Installiertes Kapillarrohr

Rückseite mit Anschlüssen

Abwasseranschluss

Anlage 1: Wartungshistorie

Nur bei Garantiefallmeldung einzusenden!

Seriennummer:

Vorfilterwechsel:

	Datum:	Stundenzähler:	Fachbetrieb:
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Osmose Membranwechsel:

	Datum:	Stundenzähler:	Fachbetrieb:
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pumpe & Zulaufventil Wechsel:

	Datum:	Stundenzähler:	Fachbetrieb:
1.			
2.			

Sonstige Wartung:

	Datum:	Stundenzähler:	Fachbetrieb:
1.			
	Wartungsarbeit:		
2.			
	Wartungsarbeit:		